## SCHÉMA POKRYBLIVÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA V UZAVŘENÉM USEKU

- rekonstrukce chodníku v 1. ETAPĚ
- průjezdní šířka kolem koridoru min. 3 m
- průchozí šířka min. 1,5 m
- délka záběru max. 50 metrů
- stavba zajistí bezpečný průchod obyvatelům dotčených nemovitostí
- zřizovatelé stočení pro práce na druhé straně komunikace

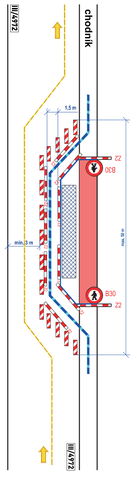


## PRACOVNÍ MÍSTO

- vyklizení P02 bude umístěno min. týden před zahájením platnosti zákazu
- stavba zajistí bezpečný průchod obyvatelům dotčených nemovitostí

P02
ZÓNA
P02
P02
P02