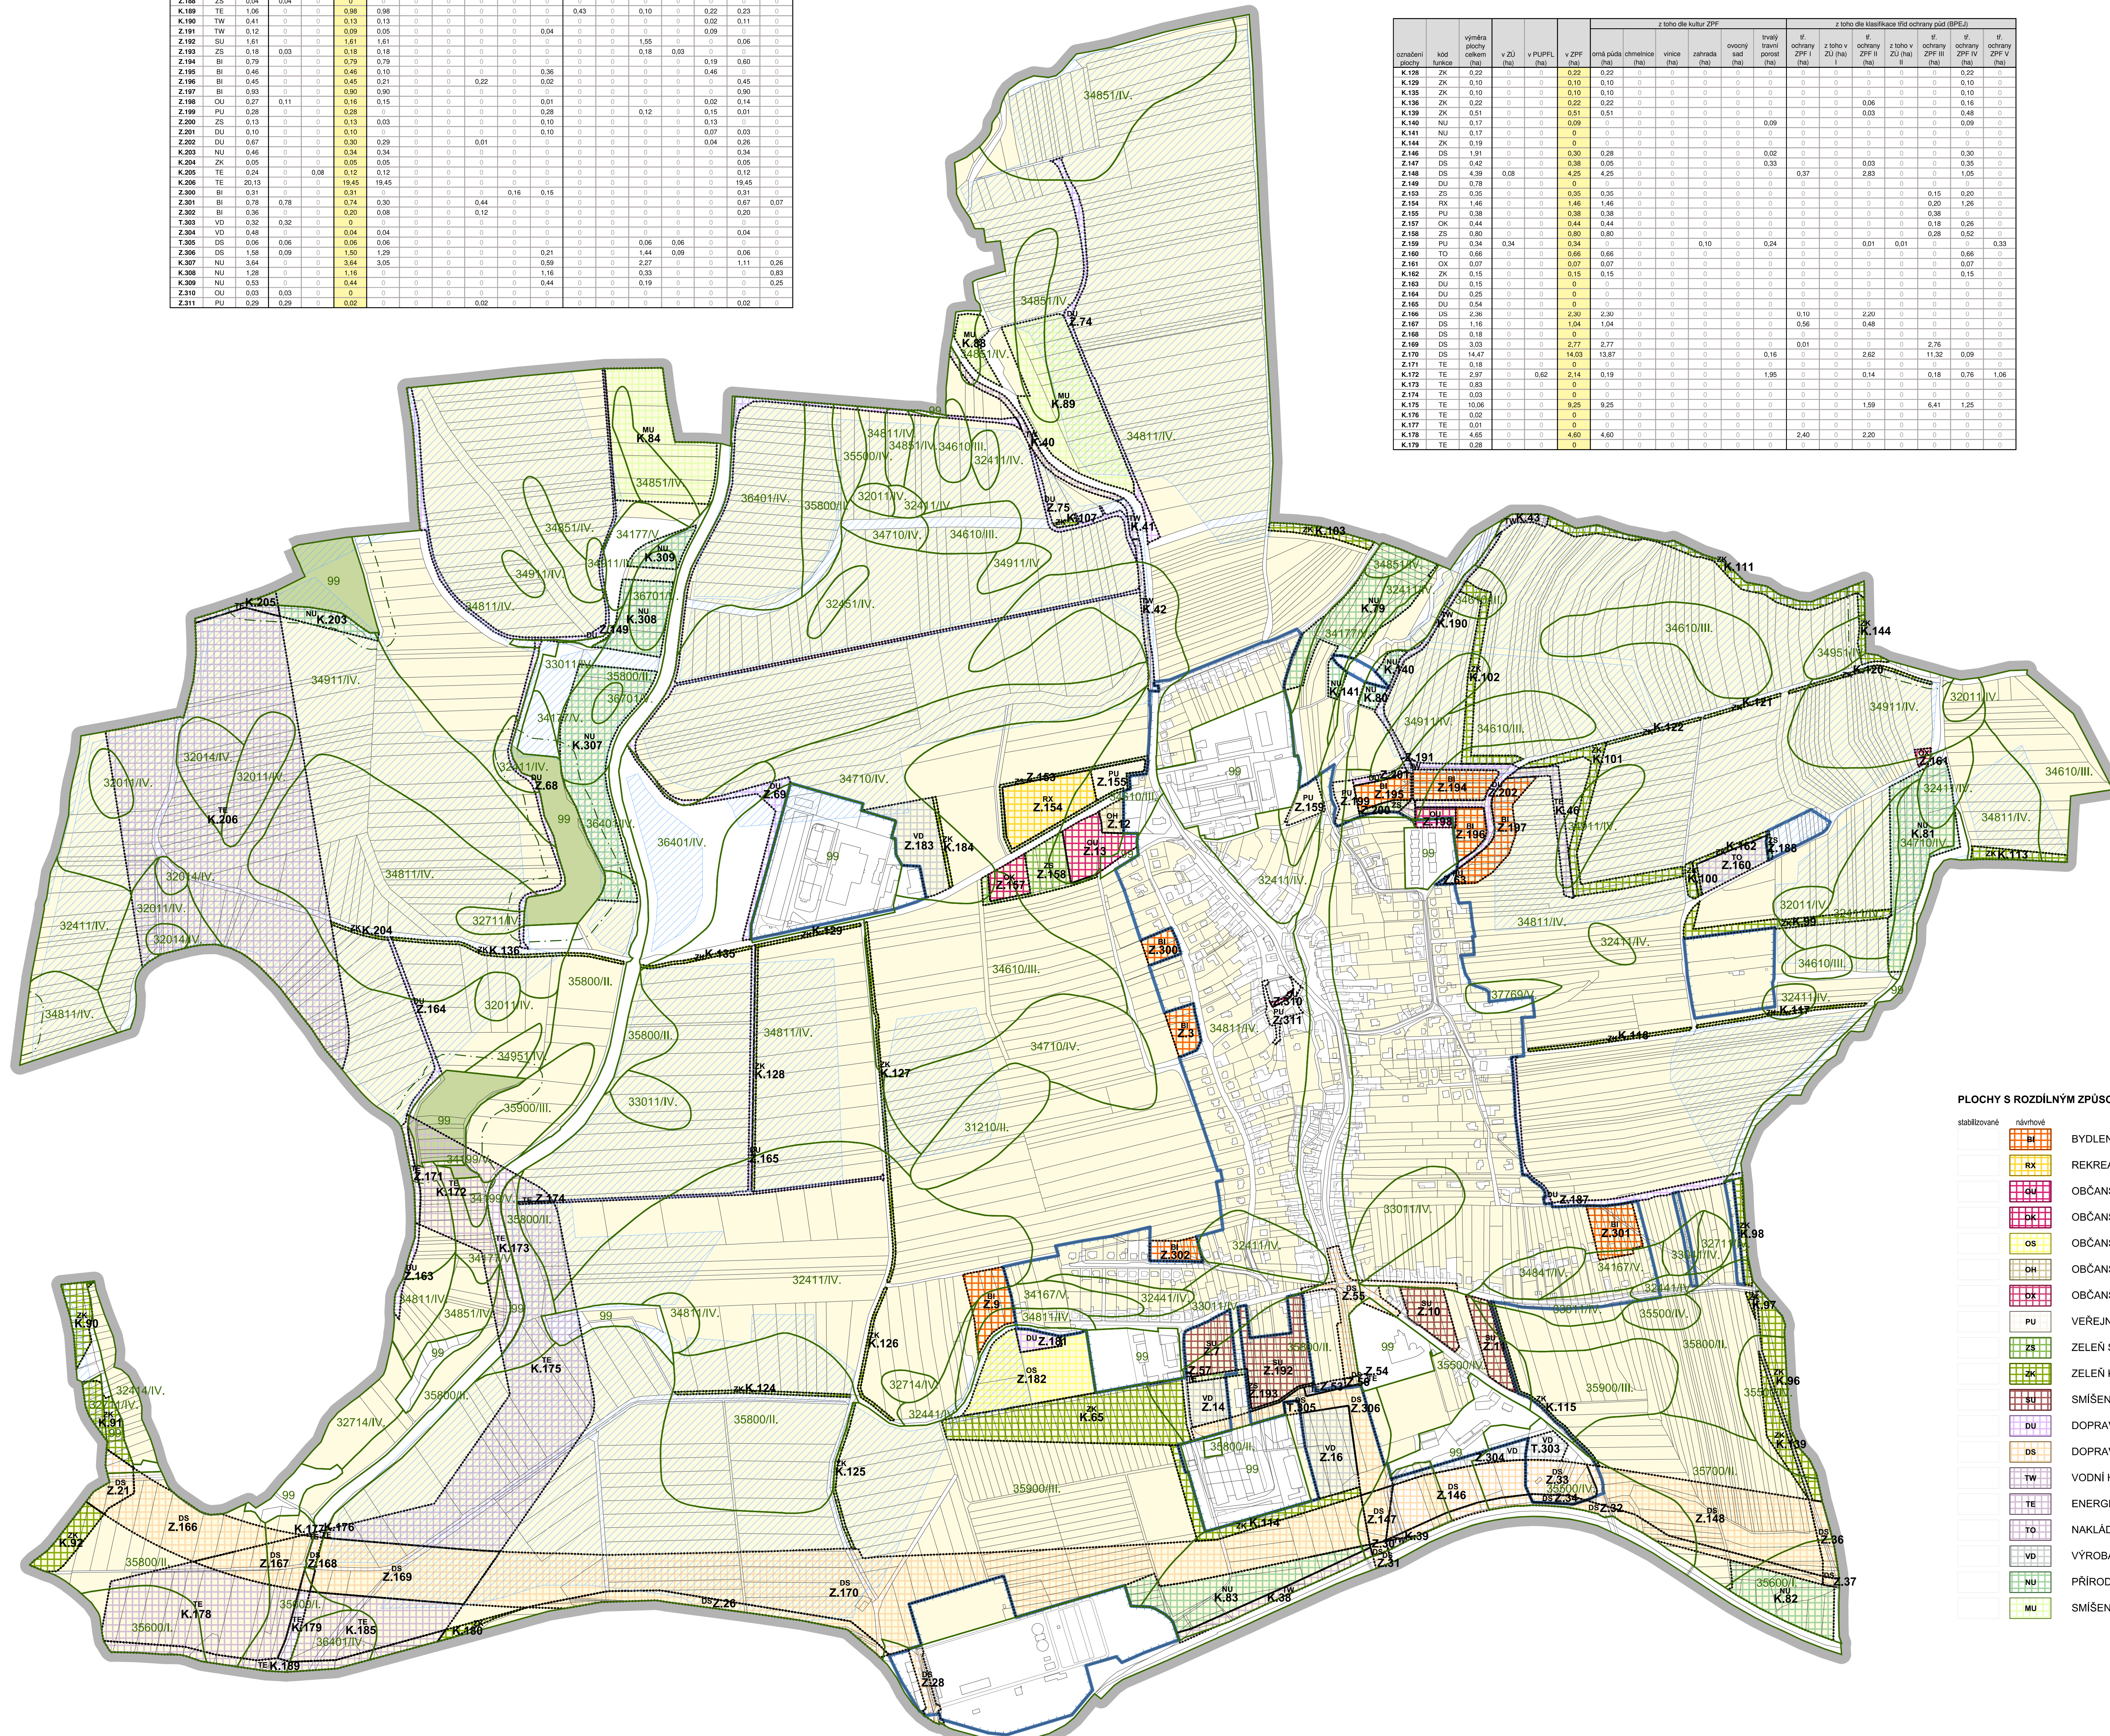


z tbo do kultu ZPF										z tbo do klasiace (td odrazu zdp (BPE))							
označenie kód	typ kód	výmna pôchy kód	YU (%)	v PUPPI (%)	ZPF (%)	ako pokia ZPF (%)	(chreľne) ZPF (%)	vince (%)	zbera (%)	očový kód	trvalý kód	if očový ZPF (%)	if ZPF (%)	if ZPF (%)	if ZPF (%)	if očový ZPF (%)	if očový ZPF (%)
Z.181	DU	0,26	0	0	0,13	0,13	0,13	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0	0
Z.182	DS	0,28	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0	0
Z.183	VO	0,26	0	0	0,127	1,27	1,27	0	0	0	0	0	0	0	0	1,27	0
K.184	ZK	0,10	0,10	0	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0
K.185	TE	0,28	0	0	0,244	2,44	2,44	0	0	0	0,25	0	0	0	1,19	1,00	0
Z.187	DU	0,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z.188	ZS	0,04	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.189	TE	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0	0	0	0,43	0	0,10	0	0,22	0,23	0
K.190	TV	0,41	0	0	0,13	0,13	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,11	0
Z.191	TV	0,12	0	0	0,09	0,05	0,05	0	0	0	0,04	0	0	0	0,09	0,09	0
Z.192	SU	1,51	1,51	0	1,61	1,61	1,61	0	0	0	0	0	1,05	0	0	0,06	0
Z.193	ZS	0,18	0,03	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0,22	0,22	0	0,18	0,03	0	0	0	0
Z.194	BI	0,79	0	0	0,79	0,79	0,79	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0,60	0
Z.195	BI	0,46	0	0	0,46	0,46	0,46	0	0,22	0,22	0	0,36	0	0	0,46	0,46	0
Z.196	BI	0,45	0	0	0,45	0,45	0,45	0	0,22	0,22	0	0	0	0	0,45	0,45	0
Z.197	BI	0,93	0	0	0,90	0,90	0,90	0	0	0	0	0	0	0	0,90	0,90	0
Z.198	DU	0,27	0,11	0	0,16	0,15	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,14	0
Z.199	PU	0,28	0	0	0,28	0	0	0	0	0	0,28	0	0,12	0,15	0,01	0,01	0
Z.200	ZS	0,10	0	0	0,13	0,03	0,03	0	0	0	0,10	0	0	0	0,13	0,13	0
Z.201	DU	0,10	0,10	0	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0,03	0
Z.202	DU	0,67	0	0	0,30	0,29	0,29	0,01	0	0	0	0	0	0	0,04	0,26	0
K.203	NU	0,46	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0,34	0
K.204	ZK	0,05	0	0	0,05	0,05	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0
K.205	TE	0,54	0,08	0,12	0,12	0,12	0,12	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0,12	0
K.206	TE	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0	0	0,16	0,15	0	0	0,16	0,15	0
Z.200	BI	0,51	0	0,51	0,51	0,51	0,51	0	0	0	0,16	0,15	0	0	0,31	0,31	0
Z.201	BI	0,78	0,78	0,78	0,74	0,73	0,73	0	0,44	0,44	0	0	0	0	0,67	0,67	0
Z.202	BI	0,38	0	0,20	0,08	0,12	0,12	0	0	0							

[illegible]






z toho do roku ZPF										z toho do klasifikácie 9d ochrany poz (EPUL)									
označenie plochy	hod. funkcie	výnimka plochy (černá)	v ZU (%)	v PUPUL (%)	v ZPF (%)	prá. pôda	chránená	chránená	chránená	chránená	chránená	chránená	chránená	chránená	chránená				
		(ha)				chránená	chránená	chránená	chránená	chránená	chránená	chránená	chránená	chránená	chránená				
Z.7	SU	0,85	0	0	0,85	0,85	0	0	0	0	0,36	0	0	0	0,49				
Z.9	BI	0,87	0	0	0,87	0,71	0	0	0,16	0	0	0	0	0,57	0,30				
Z.10	SU	0,89	0,69	0	0	0	0	0,68	0	0	0	0	0	0	0,68				
Z.11	SU	0,63	0,63	0	0	0,63	0,63	0	0	0	0,09	0,09	0	0	0,54				
Z.12	OH	0,22	0	0	0,22	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Z.13	SU	0,68	0	0	0,68	0,76	0,76	0	0	0	0	0	0	0,76	0				
Z.14	VD	0,56	0	0	0,56	0,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Z.16	OD	0,32	0	0	0	0	0	0,06	0	0	0,29	0	0	0	0				
Z.21	OD	0,50	0	0	0,50	0,30	0,30	0	0	0	0,50	0	0	0	0				
Z.26	OS	1,04	0	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1,00	0				
Z.28	OS	0,32	0,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Z.30	OD	0,06	0	0	0,06	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,06				
Z.31	OS	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07				
Z.32	OS	0,27	0	0	0	0,72	0	0	0,06	0,18	0	0,18	0	0	0,42				
Z.33	OS	0,77	0,77	0	0,16	0,16	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0,16				
Z.34	OS	0,13	0,13	0	0,04	0,04	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0,04				
Z.35	OS	0,37	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0,13	0	0	0	0				
Z.37	OS	0,05	0	0	0,03	0,03	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0				
Z.38	TW	0,61	0	0	0,48	0,48	0,48	0	0	0	0,56	0,02	0	0	0,02				
Z.39	TW	0,65	0	0	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01				
K.40	TW	0,44	0	0	0,37	0	0	0	0,37	0	0	0	0	0	0,37				
K.41	TW	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K.42	TW	0,29	0	0	0,09	0,08	0,08	0	0,01	0	0	0	0	0,09	0				
K.43	TW	0,16	0	0	0,13	0,13	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0,13				
K.46	TE	0,52	0	0	0,02	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0,52				
Z.53	TE	0,13	0,07	0	0,10	0,03	0,07	0	0	0	0	0,10	0,07	0	0				
Z.54	TE	0,02	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Z.55	OS	1,11	1,11	0	0,58	0,58	0,58	0,26	0,06	0,06	0,39	0,39	0	0,01	0				
Z.56	OS	0,04	0,04	0	0,04	0,01	0,01	0,03	0	0	0,04	0,04	0	0	0				
Z.57	TE	0,02	0	0	0,02	0,02	0,02	0	0	0	0,02	0	0	0	0				
Z.63	PJ	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K.65	ZK	3,54	0	0	3,23	3,23	0	0	0	0	0,44	0	2,79	0	0				
K.68	SU	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Z.69	DU	1,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Z.74	OD	0,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Z.75	OD	0,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K.79	NU	2,52	0	0	2,42	0	0	0	2,42	0	0,08	0	1,36	0,08	0				
K.80	NU	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K.81	NU	0,79	0	0	2,68	2,68	0	0	0	0	0	0	0	0	2,68				
K.82	NU	1,52	0	0	1,52	1,52	0	0	1,43	0	0,09	0	0	0,09	0				
K.83	NU	2,24	0	0	2,20	2,00	0	0	0,20	0	1,99	0	0,01	0,01	0				
K.84	NU	0,47	0	0	0,45	0,45	0	0	0,47	0	0	0	0	0	0,47				
K.88	NU	0,50	0	0	0,48	0	0	0	0	0	0,48	0	0	0	0,48				
K.89	NU	0,79	0	0	0,79	0,79	0	0	0,79	0	0	0	0	0	0,79				
K.90	ZK	0,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,51	0	0	0	0				
K.91	ZK	0,61	0	0	0,27	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27				
K.92	ZK	0,69	0	0	0,69	0,69	0	0	0	0,59	0	0,10	0	0	0,10				
K.96	ZK	0,93	0	0	0,89	0,89	0	0	0	0	0,34	0	0,55	0	0,55				
K.97	ZK	0,03	0	0	0,03	0,03	0	0	0	0	0,03	0	0	0	0,03				
K.98	ZK	0,26	0	0	0	0	0,22	0	0,04	0,06	0	0	0	0,20	0,06				
K.99	ZK	0,66	0	0	0,55	0,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,55				
K.100	ZK	0,24	0	0	0,11	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11				
K.101	ZK	0,04	0	0	0,04	0,04	0	0	0,30	0	0,74	0	0	0,74	0,04				
K.102	ZK	0,70	0	0	0,70	0,70	0	0	0	0	0	0	0,28	0,42	0				
K.103	ZK	0,18	0	0	0,18	0,18	0	0	0,18	0	0	0	0	0	0,18				
K.107	ZK	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K.111	ZK	0,73	0	0	0,05	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05				
K.113	ZK	0,31	0,31	0	0,31	0,31	0	0	0	0	0,07	0,24	0	0,07	0,24				
K.114	ZK	0,82	0	0	0,81	0,76	0	0,05	0	0	0,57	0,29	0	0,29	0,05				
K.115	ZK	0,19	0	0	0,15	0,15	0	0	0	0,05	0	0,05	0,05	0,05	0				
K.116	ZK	0,15	0	0	0,15	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15				
K.117	ZK	0,16	0	0	0,15	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15				
K.120	ZK	0,13	0	0	0,13	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13				
K.121	ZK	0,07	0	0	0,07	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07				
K.122	ZK	0,09	0	0	0,09	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0,09				
K.124	ZK	0,16	0	0	0,16	0,16	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0,16				
K.125	ZK	0,14	0	0	0,14	0,14	0	0	0	0	0	0,14	0	0	0,14				
K.126	ZK	0,14	0	0	0,14	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14				
K.127	ZK	0,32	0	0	0,32	0,32	0	0	0	0	0	0,13	0	0,13	0,19				



PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

stabilizované	návrhové	
		BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ
		REKREACE JINÁ
		OBČANSKÉ VYBAVENÍ VŠEOBECNÉ
		OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ
		OBČANSKÉ VYBAVENÍ SPORT
		OBČANSKÉ VYBAVENÍ HRÁBITOVY
		OBČANSKÉ VYBAVENÍ JINÉ
		VEREJNÁ PROSTRANSTVÍ VŠEOBECNÁ
		ZELENÍ SÍDELNÍ OSTATNÍ
		ZELENÍ KRAJINNÁ
		SMÍŠENÉ OBYTNÉ VŠEOBECNÉ
		DOPRAVA VŠEOBECNÁ
		DOPRAVA SILNIČNÍ
		VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
		ENERGETIKA
		NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
		VÝROBA DROBNÁ A SLUŽBY
		PŘÍRODNÍ VŠEOBECNÉ
		SMÍŠENÉ KRAJINNÉ VŠEOBECNÉ

LEGENDA:

	PARCELNI KRESBA
	VNITŘNÍ KRESBA PARCEL
	ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
	ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ K 01.07.2025
	ZASTAVITELNÁ PLOCHA
	TRANSFORMAČNÍ PLOCHA
	PLOCHA ZMĚNY V KRAJINĚ
	POZEMKY ZPF
	POZEMKY PUPFL
	OSTATNÍ POZEMKY
	HRANICE BPEJ S KÓDOVÝMI OZNAČENÍMI A TRÍDOU OCHRANY ZPF
	KÓDOVÉ OZNAČENÍ PRO NEZEMĚDĚLSKOU PŮDU
	INVESTICE DO PŮDY - PLOCHA ODVODNĚNÁ
	VZDÁLI FNOŠT 30 m OD OKRAJÍ FSA

	výtisk č.:	otisk autorizačního razítka:
--	------------	------------------------------

Příloha č. 4

GENERALNÍ PROJEKTANT: Ing. Lubor Sawicki IČO 7387481 Ohrada 1554 755 01 Vsetín		VYPRACOVAVEL: Martina Sawicki	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Lubor Sawicki autorizovaný architekt ČKA 1864 gsm + 420 904 859 059 lubor.sawicki@vawarchitekt.cz		Č. ZAKÁZKY: 07_25 DATUM: 07/2025	
OBJEDNATEL: VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ		STAVBA:	
OBCOVÉ TEČOVCE		ÚZEMNÍ PLÁN	
ÚZEMNÍ PLÁN TEČOVCE s prvky regulačního plánu - ZMĚNA č. 4		MĚŘITKO 1:5 000	Č. VÝKRESU 1-3
VÝKRES PŘEDPOKLADANÝCH ZABORŮ PŮDNIHO FONDU			