

Legenda

A13 lokality změny č. 2 ÚP Hostišovská s nárokem na zábor půdního fondu vč. označení

Podoba prvků lokalit po přijetí změny č. 2

NAVRHOVANÉ PLOCHY (předpokládaný zábor)

řešené území

 zastavěné území k 1. 3. 2025

ou občanské vybavení všeobecné

zastavitelná plocha

PU veřejná prostranství všeobecná

číslo a kód navrhovaných ploch

PX veřejná prostranství jiná

hranice BPEJ s kódovým označením
a třídou ochrany ZPF

DU doprava všeobecná

pozemky ZPF

HU smíšené výrobní všeobecná

pozemky PUPFL

VD výroba drobná a služby

ostatní pozemky

TU technická infrastruktura všeobecná


parcelní kresba

TW vodní hospodářství

zk zeleň krajinná

ZK zeleň krajinná

PŘÍLOHA Č. 4

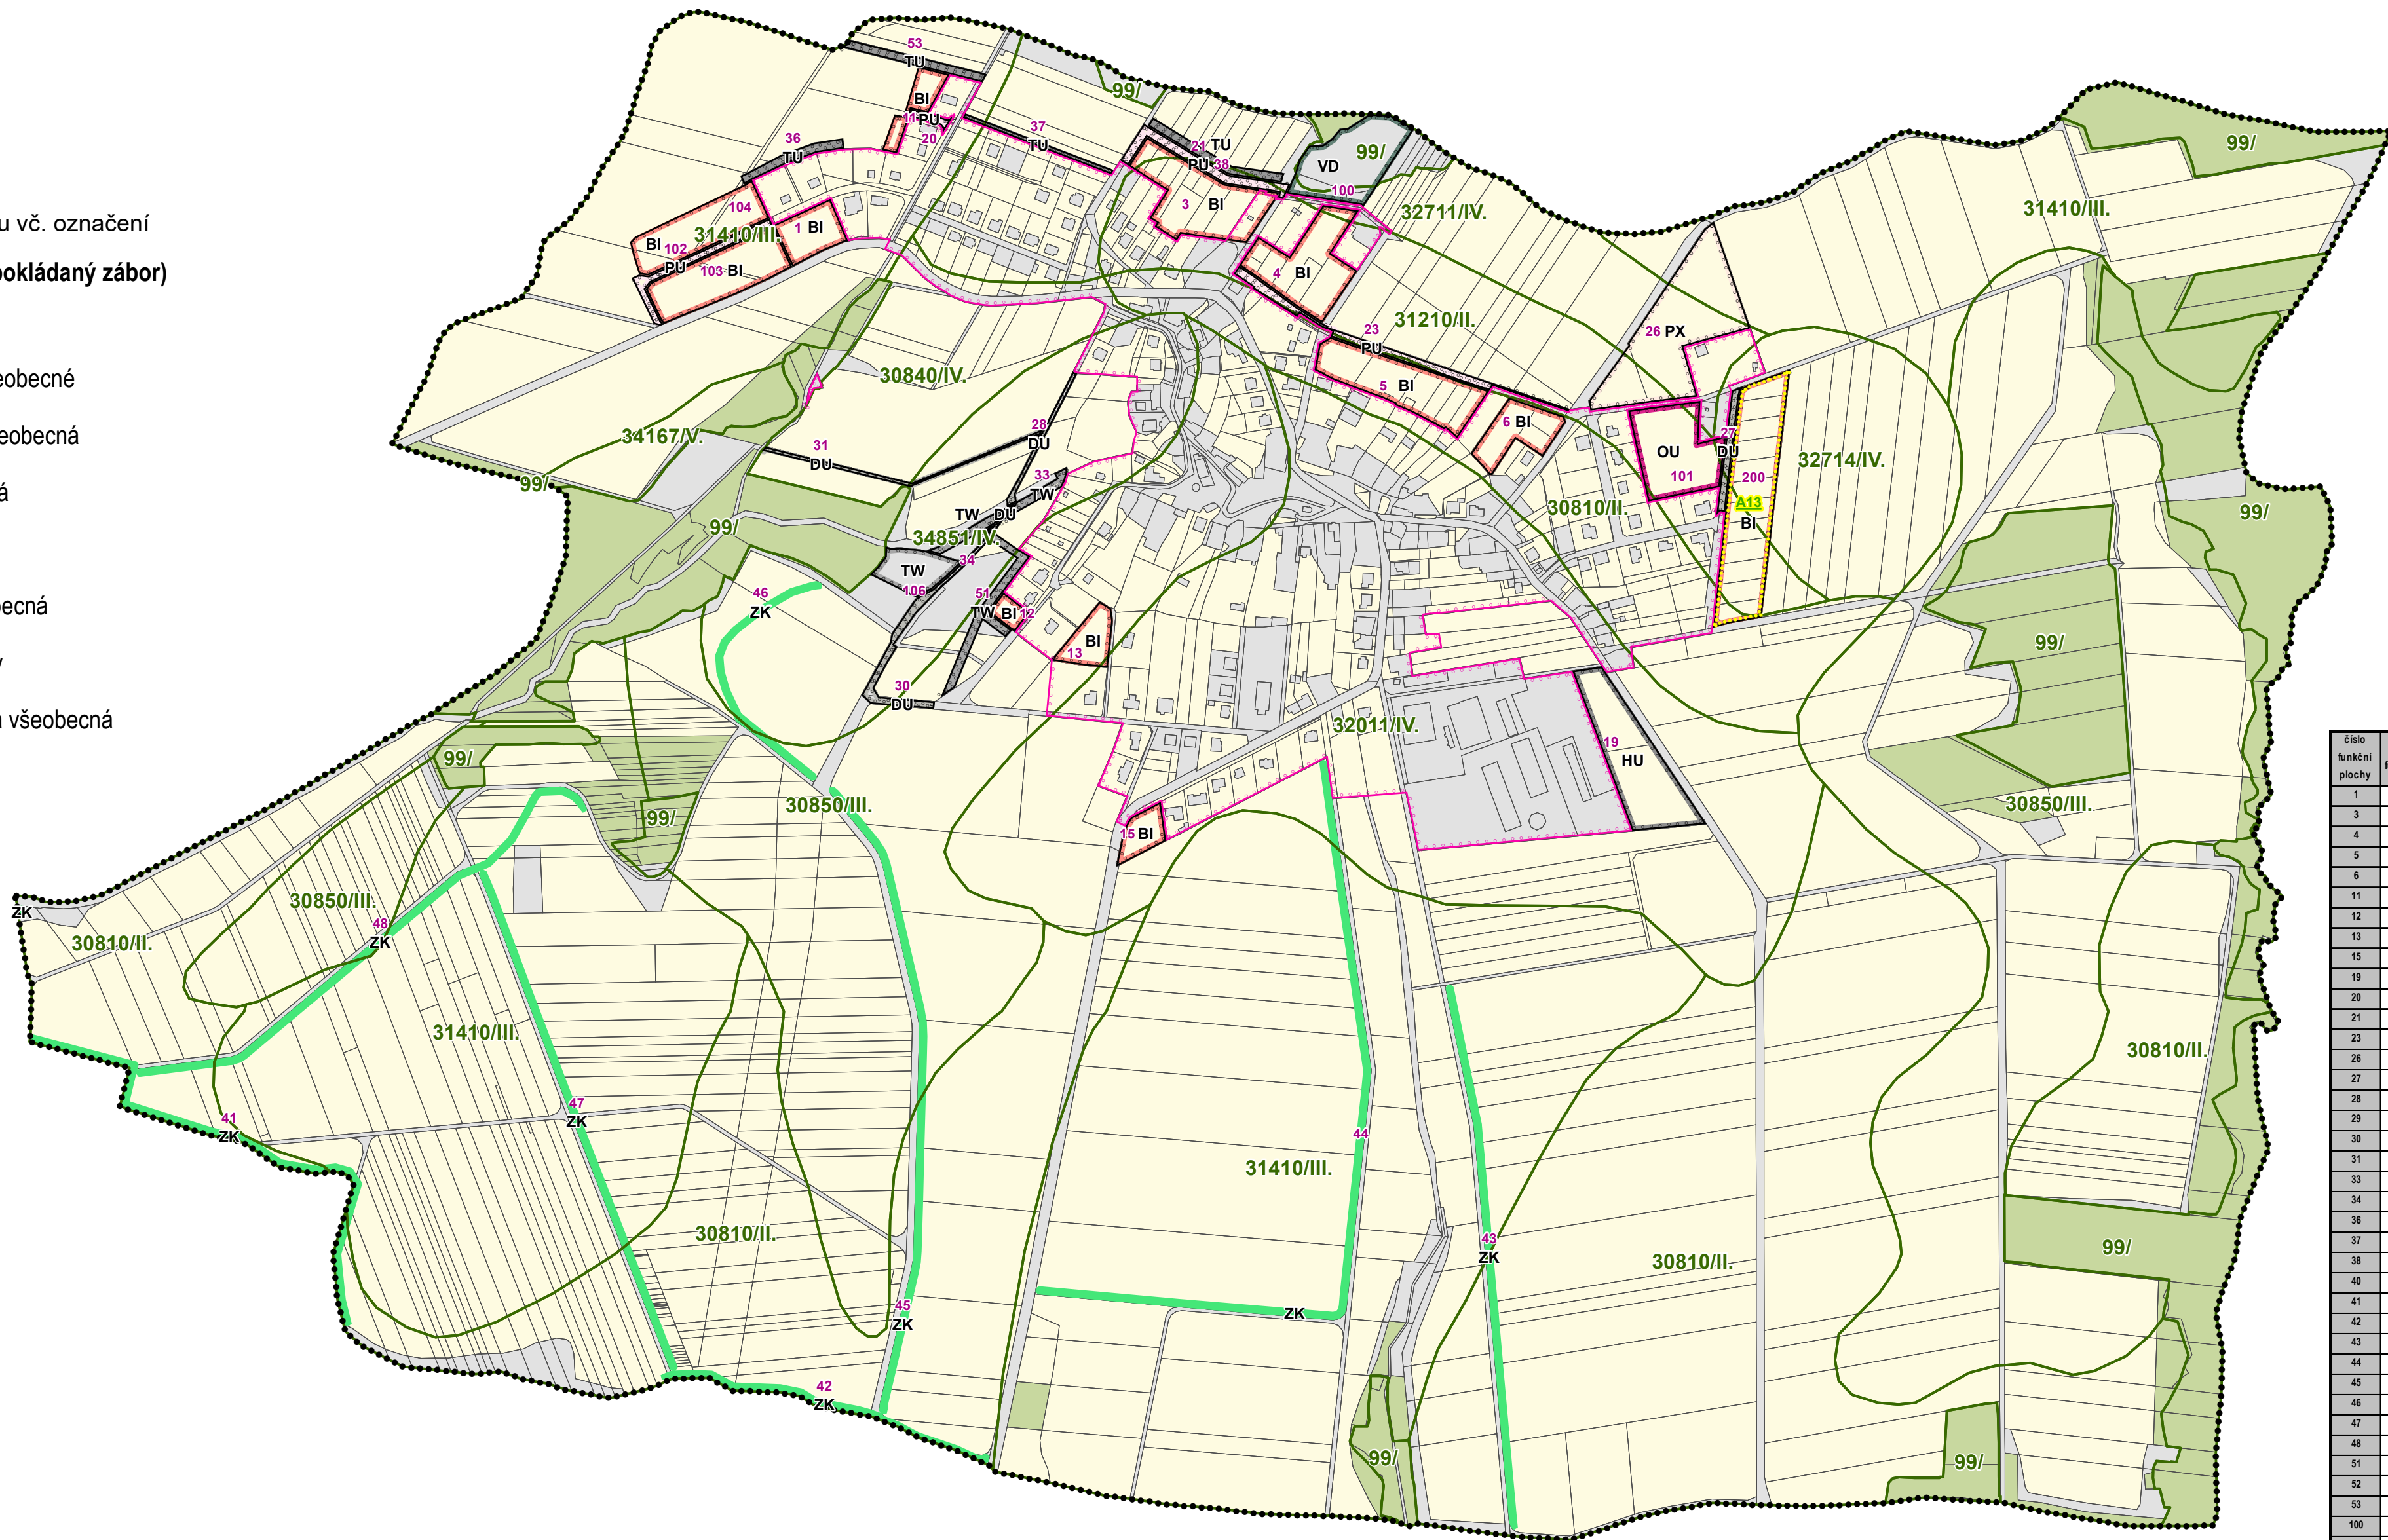

číslo funkční jednotky	kód funkce	výměra plochy celkem (ha)	v ZU (ha)	v PUPF (ha)	v ZPF (ha)	z toho v kultuře orná půda (ha)	z toho v kultuře zahrad (ha)	z toho v kultuře v trvalky travní porost (ha)	z toho v ZPF I (ha)	z toho v ZPF II (ha)	z toho v ZPF III (ha)	z toho v ZPF IV (ha)	z toho v ZPF V (ha)
3	BI	0,8	0,12	0	0,79	0,32	0,47	0	0	0	0,73	0,11	0
4	BI	0,69	0	0	0,69	0	0,69	0	0	0	0,66	0	0,03
5	BI	0,74	0	0	0,74	0,19	0,56	0	0	0	0,74	0	0
6	BI	0,37	0,37	0	0,37	0,23	0,14	0	0	0	0,37	0,37	0
11	BI	0,18	0	0	0,18	0,18	0	0	0	0	0	0,18	0
12	BI	0,08	0	0	0,08	0	0	0,08	0	0	0	0,08	0
13	BI	0,24	0,24	0	0,24	0	0,24	0	0	0	0	0,23	0,01
15	BI	0,18	0	0	0,18	0,18	0	0	0	0	0	0	0,18
19	HU	0,89	0	0	0,89	0,89	0	0	0	0	0	0	0,89
20	PU	0,03	0	0	0,03	0,03	0	0	0	0	0	0,03	0
21	PU	0,2	0	0	0,16	0,04	0,11	0	0	0	0,08	0	0,07
23	PU	0,26	0	0	0,06	0	0,06	0	0	0	0,06	0	0
26	PX	1,29	0	0	1,26	0	0	0	0	0,23	0	0,38	0,65
27	DU	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	DU	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	DU	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	DU	0,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	DU	0,12	0	0	0,07	0,07	0	0	0	0	0	0	0,07
33	TW	0,07	0	0	0,06	0	0	0,06	0	0	0	0	0,06
34	TW	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TU	0,11	0	0	0,11	0,11	0	0	0	0	0	0,11	0
37	TU	0,08	0	0	0,08	0,08	0	0	0	0	0	0,01	0,07
38	TU	0,14	0	0	0,14	0,04	0,1	0	0	0	0,02	0	0,12
40	ZK	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ZK	0,44	0	0	0,36	0,36	0	0	0	0,31	0	0,05	0
42	ZK	0,24	0	0	0,17	0,14	0	0,03	0	0	0,17	0	0
43	ZK	0,44	0	0	0,44	0,44	0	0	0	0,22	0	0,22	0
44	ZK	0,7	0	0	0,7	0,7	0	0	0	0	0	0,63	0,07
45	ZK	0,53	0	0	0,53	0,53	0	0	0	0,26	0	0,27	0
46	ZK	0,24	0	0	0,24	0,24	0	0	0	0	0	0,06	0,17
47	ZK	0,43	0	0	0,42	0,42	0	0	0	0,11	0	0,31	0
48	ZK	0,46	0	0	0,45	0,45	0	0	0	0,06	0	0,39	0
51	TW	0,22	0	0	0,08	0,02	0	0,02	0	0	0	0,06	0,02
52	TW	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	TU	0,13	0	0	0,13	0,13	0	0	0	0	0	0,13	0
100	VD	0,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	OU	0,7	0	0	0,7	0,7	0	0	0	0	0,65	0	0,04
102	PU	0,16	0	0	0,16	0,16	0	0	0	0	0	0,16	0
103	BI	0,66	0	0	0,66	0,66	0	0	0	0	0	0,66	0
104	BI	0,58	0	0	0,58	0,58	0	0	0	0	0	0,58	0
106	TW	0,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	BI	1,2	0	0	1,19	1,19	0	0	0	0	0,52	0	0,67
CELKEM		15,30	0,73	0	13,23	9,37	2,37	0,19	0	0	0,19	0,48	4,83
												3,19	0